

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

170034, г. Тверь, улица Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, kancelariya69@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери

(наименование органа государственного пожарного надзора)

170033, г. Тверь, бульвар Цанова, д. 2 тел. (4822) 66-68-01/ факс (4822)66-68-01, E-mail: ond-tver@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 18 / 1 / 21

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детский сад № 5

(далее – МБДОУ детский сад № 5)

Заведующему МБДОУ детский сад № 5 Стакановой Людмиле Владимировне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору

от “ 25 ” января 20 21 года № 18 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 30 мин. “ 18 ” февраля 20 21 г. по 11 ч 00 мин. “ 26 ” февраля 20 21 г. проведена проверка :

- Ильиной Дарьей Павловной, государственным инспектором г. Твери по пожарному надзору, инспектор ОНД и ПР по городу Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области.


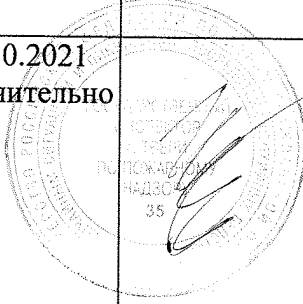
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)


совместно с заведующим МБДОУ детский сад № 5 Стакановой Людмилой Владимировной



(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

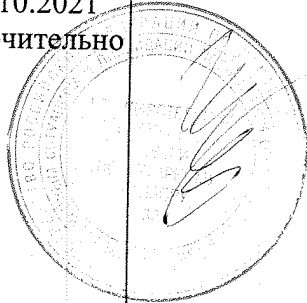№ Пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	<p><u>Вид нарушения:</u> На объекте защиты допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> Не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.</p>	<p>п. 35 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ)</p>	<p>30.10.2021 включительно</p>	
2	<p><u>Вид нарушения:</u> Допускается размещение настенных звуковых и речевых оповещателей таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя составляет менее 150 мм.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> Не допускать размещение настенных звуковых и речевых оповещателей таким образом, чтобы расстояние от потолка до верхней части оповещателя составляло менее 150 мм.</p>	<p>ч. 3 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123); п. 4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее – СП 3.13130.2009);</p>	<p>30.10.2021 включительно</p>	

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указа- нием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норматив- ного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (указы- вается только выполнение)
3	<p><u>Вид нарушения:</u> Для помещений не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 , а также на двери помещения отсутствует обозначение его категории взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ-123 (помещение инвентарной музыкального зала, помещение инвентарной спортивного зала, кладовая сухих продуктов в пищеблоке)</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> Для помещений инвентарной музыкального зала, помещение инвентарной спортивного зала, кладовая сухих продуктов в пищеблоке определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 , а также на дверях помещений обеспечить обозначение их категорий взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ-123</p>	<p>ч. 3 ст. 4 ФЗ-123, п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1) (далее - СП 4.13130.2013); СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением N 1) (далее - СП 12.13130.2009)</p>	30.10.2021 включительно	

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
4	Помещения складского назначения не отделены противопожарными преградами 1-го типа (противопожарные двери) (помещение инвентарной музыкального зала, помещение инвентарной спортивного зала, кладовая сухих продуктов в пищеблоке) <u>Мероприятия по устранению:</u> Обеспечить отделение помещений складского назначения противопожарными преградами 1-го типа (противопожарные двери) (помещение инвентарной музыкального зала, помещение инвентарной спортивного зала, кладовая сухих продуктов в пищеблоке)	ч. 3 ст. 4, ст. 6, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 88 ФЗ-123; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	30.10.2021 включительно	
5	Помещения не дооборудованы световыми оповещателями «Выход» в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа. <u>Мероприятия по устранению:</u> Дооборудовать помещения световыми оповещателями «Выход» в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа.	ч. 3 ст. 4, ч. ст. 89 ФЗ-123; п. 5.3 СП 3.13130.2009	30.10.2021 включительно	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на владельцев или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

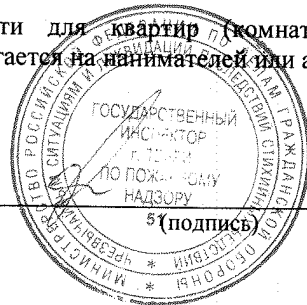

Инспектор ОНД и ПР по городу Твери Ильина Д.П.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

*(подпись)

“ 26 ” 02 20 21 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

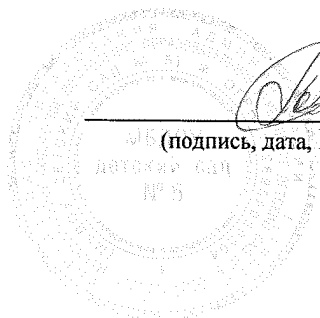

(подпись, дата, М.Л.П.)

Заведующий МБДОУ детский сад № 5

Стаканова Людмила Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.